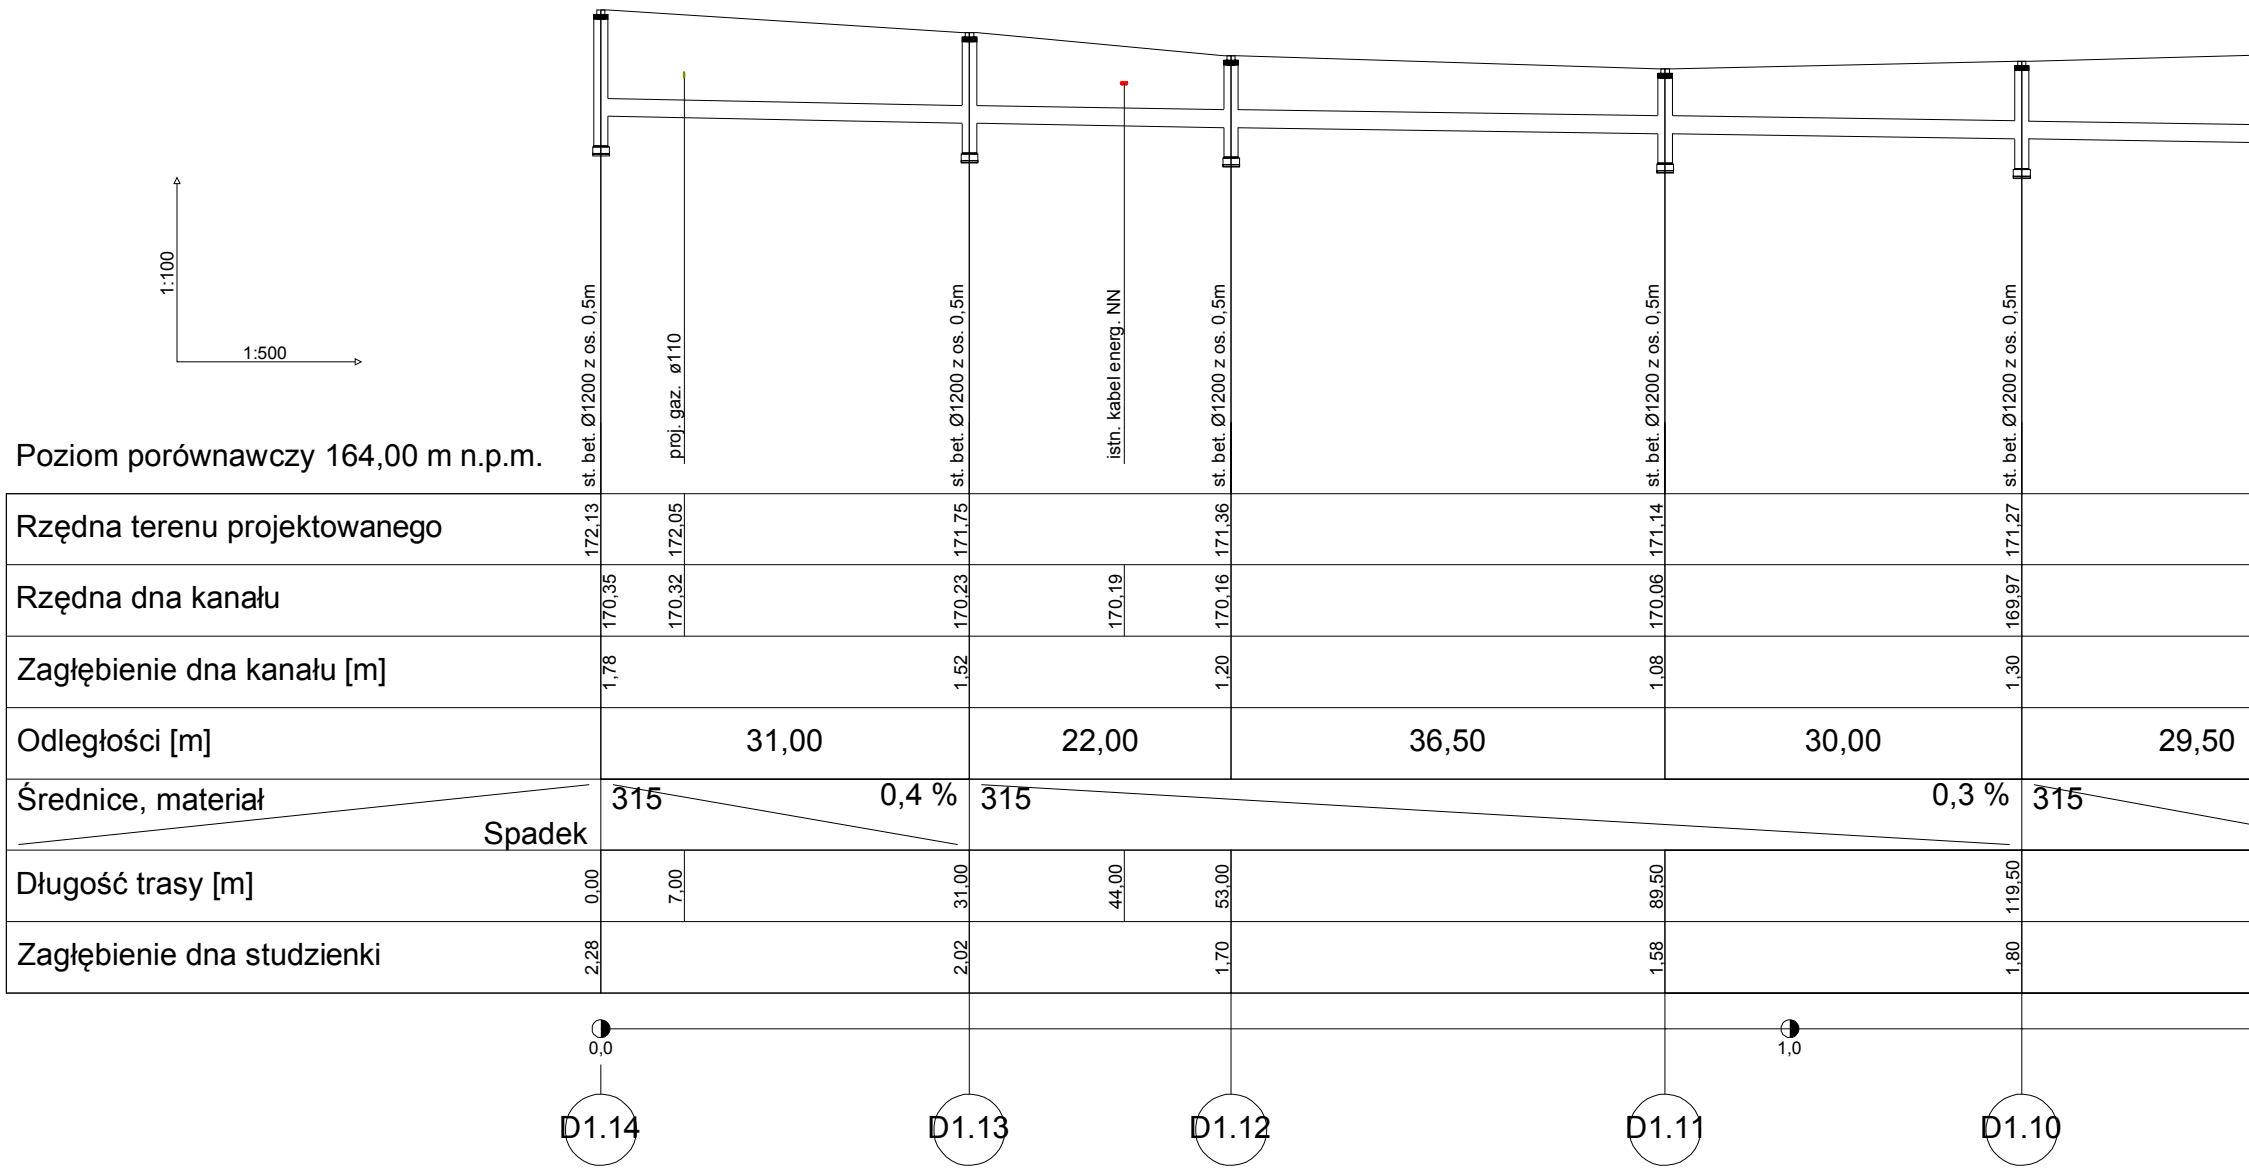
1:100
1:500
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
proj. gaz. ø110
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
istn. kabel energ. NN
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
0,0
1,0
D1.14
D1.13
D1.12
D1.11
D1.10

Poziom porównawczy 164,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	172,13	172,05	171,75		171,36	171,14	171,27
Rzędna dna kanału	170,35	170,32	170,23	170,19	170,16	170,06	169,97
Zagłębienie dna kanału [m]	1,78		1,52		1,20	1,08	1,30
Odległości [m]	31,00		22,00		36,50	30,00	29,50
Średnice, materiał Spadek	315 0,4 %		315 0,3 %				315
Długość trasy [m]	0,00	7,00	31,00	44,00	53,00	89,50	119,50
Zagłębienie dna studzienki	2,28		2,02		1,70	1,58	1,80
	D1.14		D1.13		D1.12	D1.11	D1.10

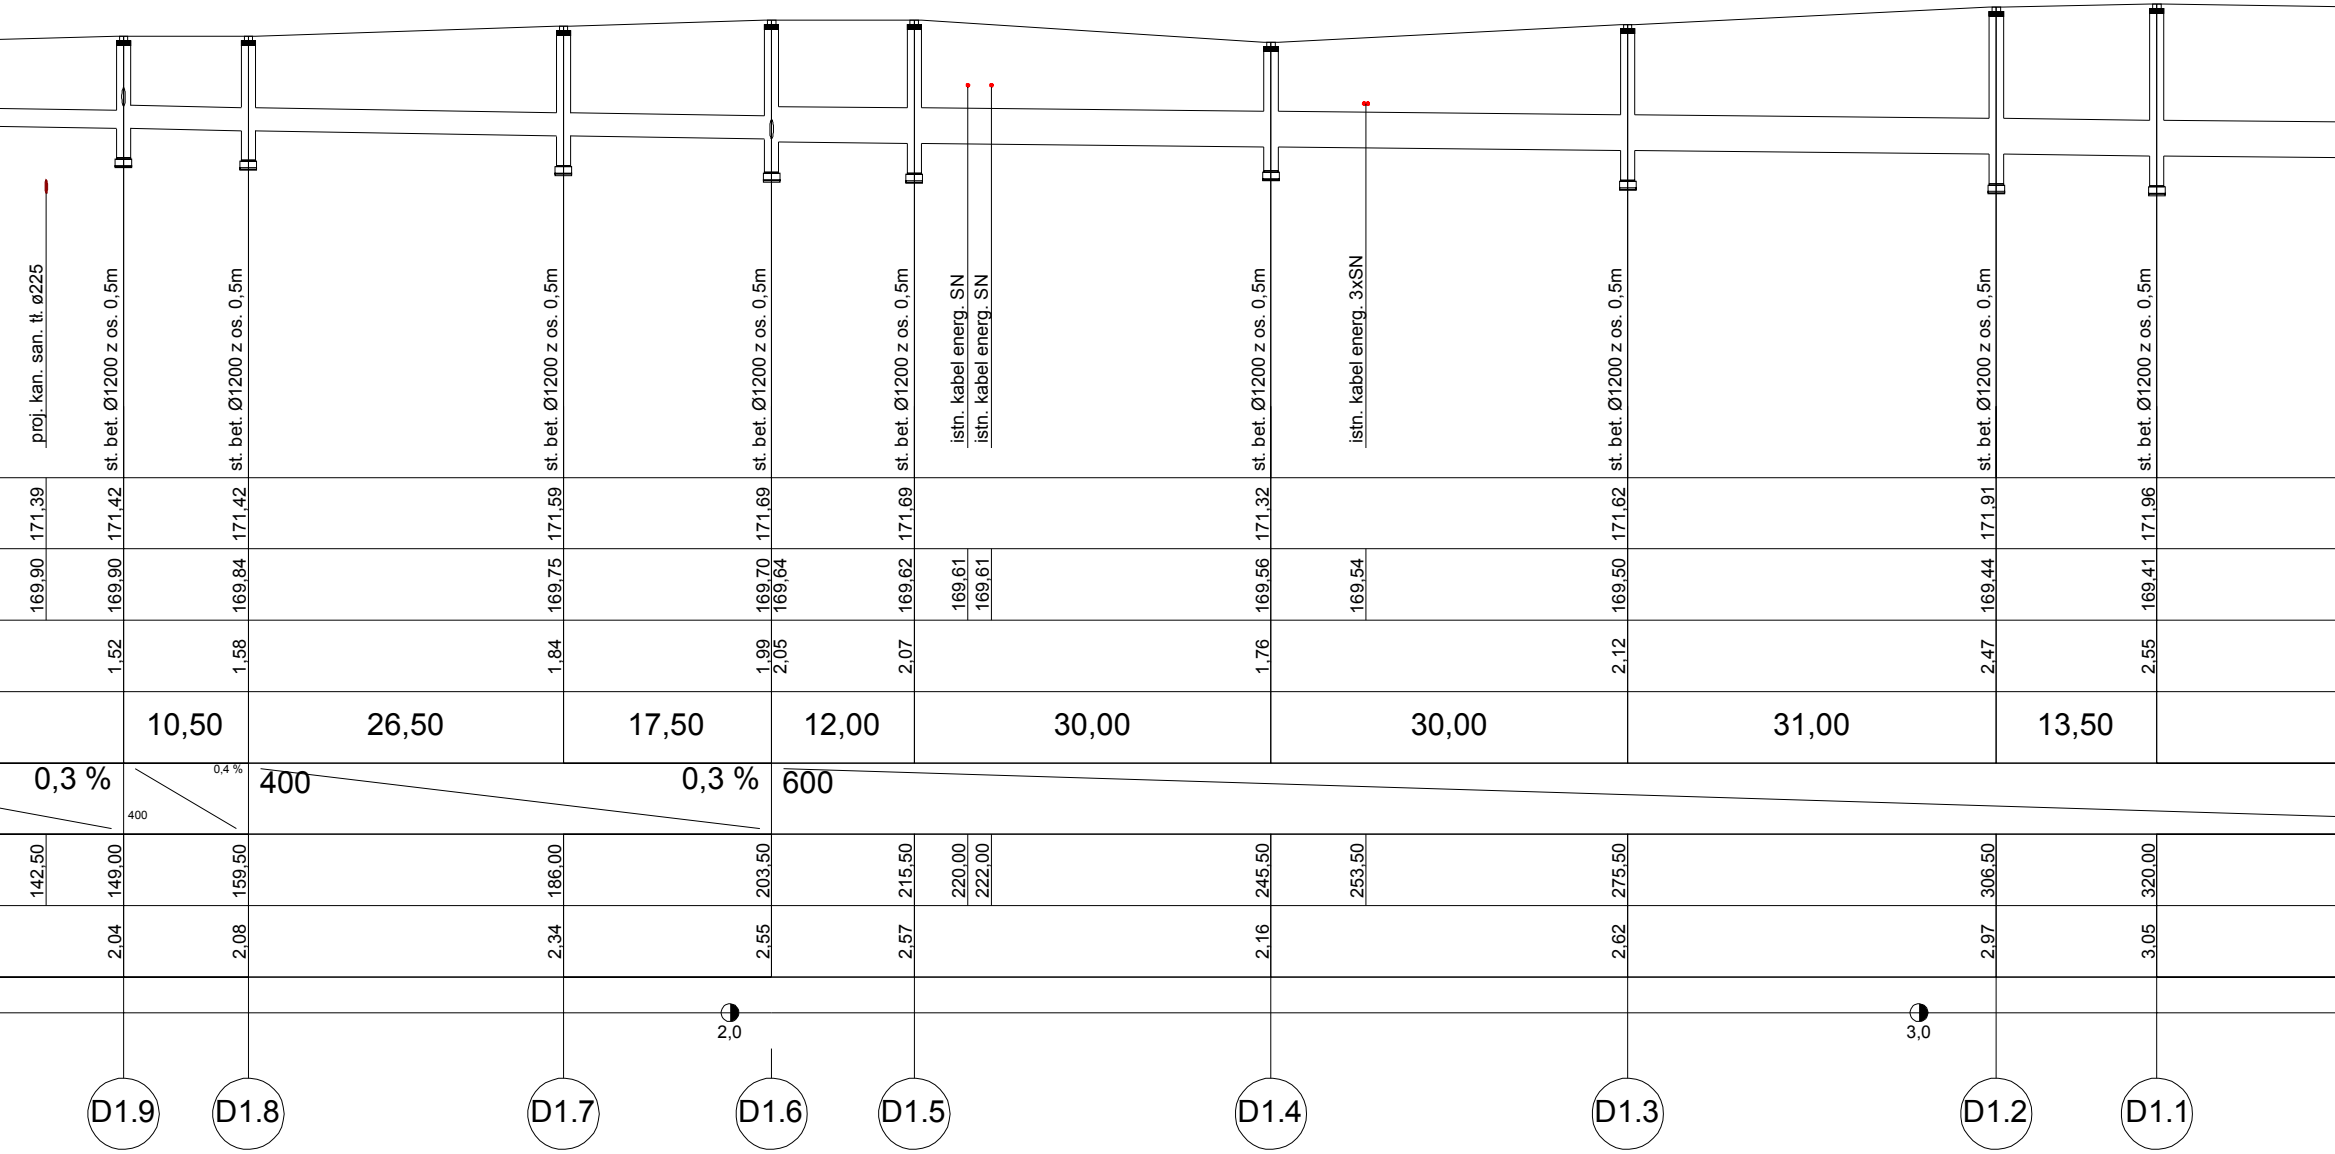
proj. kan. san. tł. ø225
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
istn. kabel energ. SN
istn. kabel energ. SN
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
istn. kabel energ. 3xSN
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
171,39
171,42
171,42
171,59
171,69
171,69
171,32
171,62
171,91
171,96
169,90
169,90
169,84
169,75
169,70
169,64
169,62
169,61
169,61
169,56
169,54
169,50
169,44
169,41
1,52
1,58
1,84
1,99
2,05
2,07
1,76
2,12
2,47
2,55
10,50
26,50
17,50
12,00
30,00
30,00
31,00
13,50
0,3 %
400
0,4 %
400
0,3 %
600
142,50
149,00
159,50
186,00
203,50
215,50
220,00
222,00
245,50
253,50
275,50
306,50
320,00
2,04
2,08
2,34
2,55
2,57
2,16
2,62
2,97
3,05
2,0
3,0
D1.9
D1.8
D1.7
D1.6
D1.5
D1.4
D1.3
D1.2
D1.1

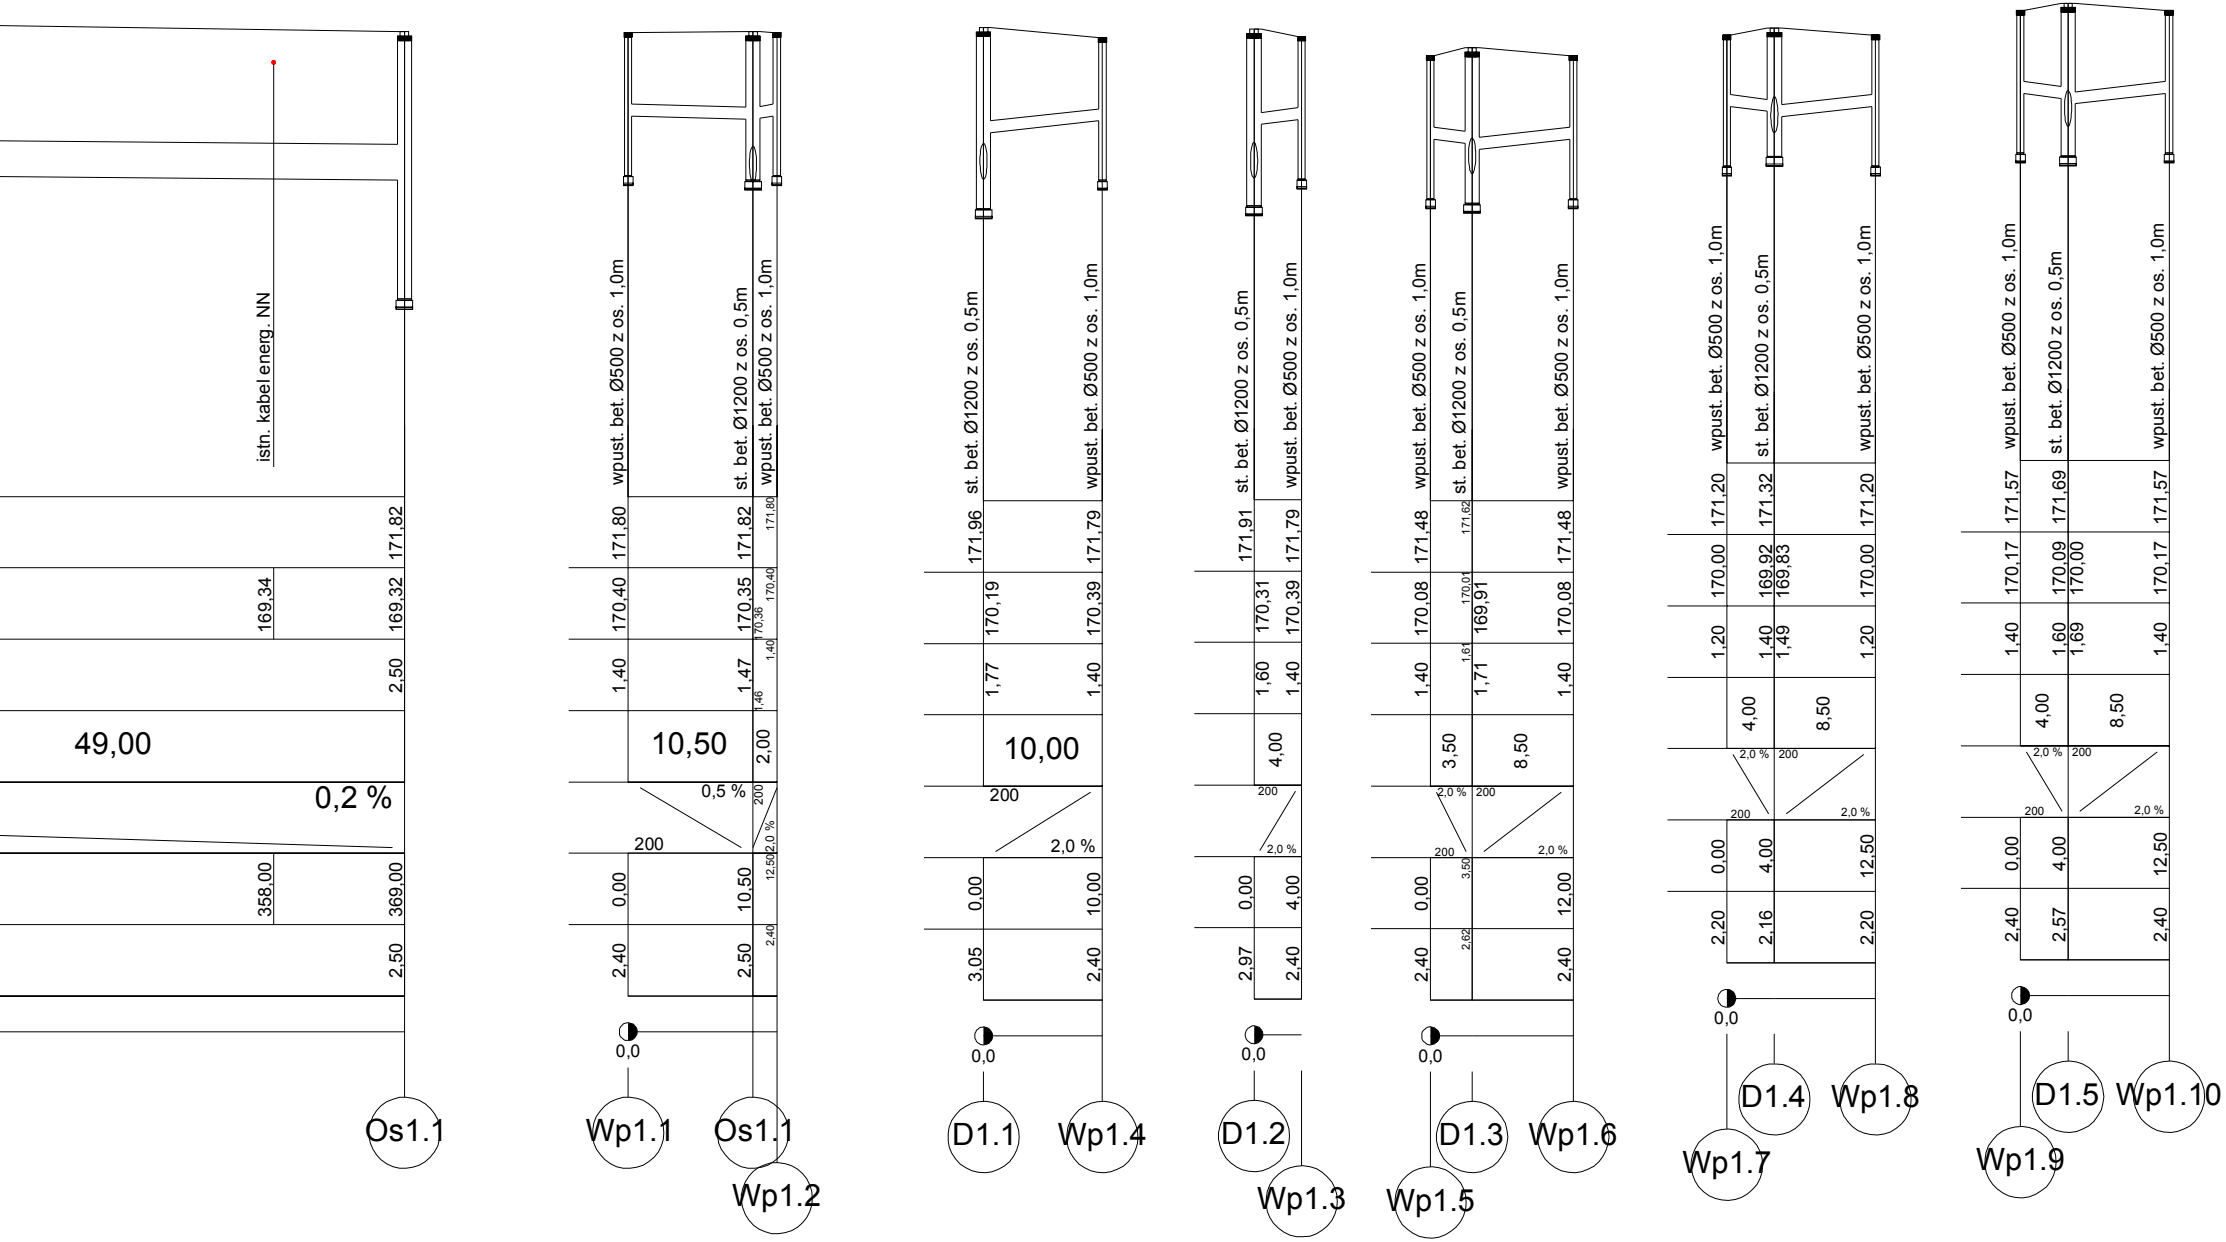

istn. kabel energ. NN
49,00
0,2 %
171,82
169,34
169,32
2,50
358,00
369,00
2,50
Os1.1
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,80
171,82
171,80
170,40
170,35
170,40
170,36
1,40
1,47
1,40
1,46
10,50
2,00
0,5 %
200
200
2,0 %
0,00
10,50
12,50
2,40
2,50
2,40
0,0
Wp1.1
Os1.1
Wp1.2
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,96
171,79
170,19
170,39
1,77
1,40
10,00
200
2,0 %
0,00
10,00
3,05
2,40
0,0
D1.1
Wp1.4
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,91
171,79
170,31
170,39
1,60
1,40
4,00
200
2,0 %
0,00
4,00
2,97
2,40
0,0
D1.2
Wp1.3
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,48
171,62
171,48
170,08
170,01
169,91
170,08
1,40
1,61
1,71
1,40
3,50
8,50
2,0 %
200
200
2,0 %
0,00
3,50
12,00
2,40
2,62
2,40
0,0
Wp1.5
D1.3
Wp1.6
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,20
171,32
171,20
170,00
169,92
169,83
170,00
1,20
1,40
1,49
1,20
4,00
8,50
2,0 %
200
200
2,0 %
0,00
4,00
12,50
2,20
2,16
2,20
0,0
Wp1.7
D1.4
Wp1.8
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,57
171,69
171,57
170,17
170,09
170,00
170,17
1,40
1,60
1,69
1,40
4,00
8,50
2,0 %
200
200
2,0 %
0,00
4,00
12,50
2,40
2,57
2,40
0,0
Wp1.9
D1.5
Wp1.10

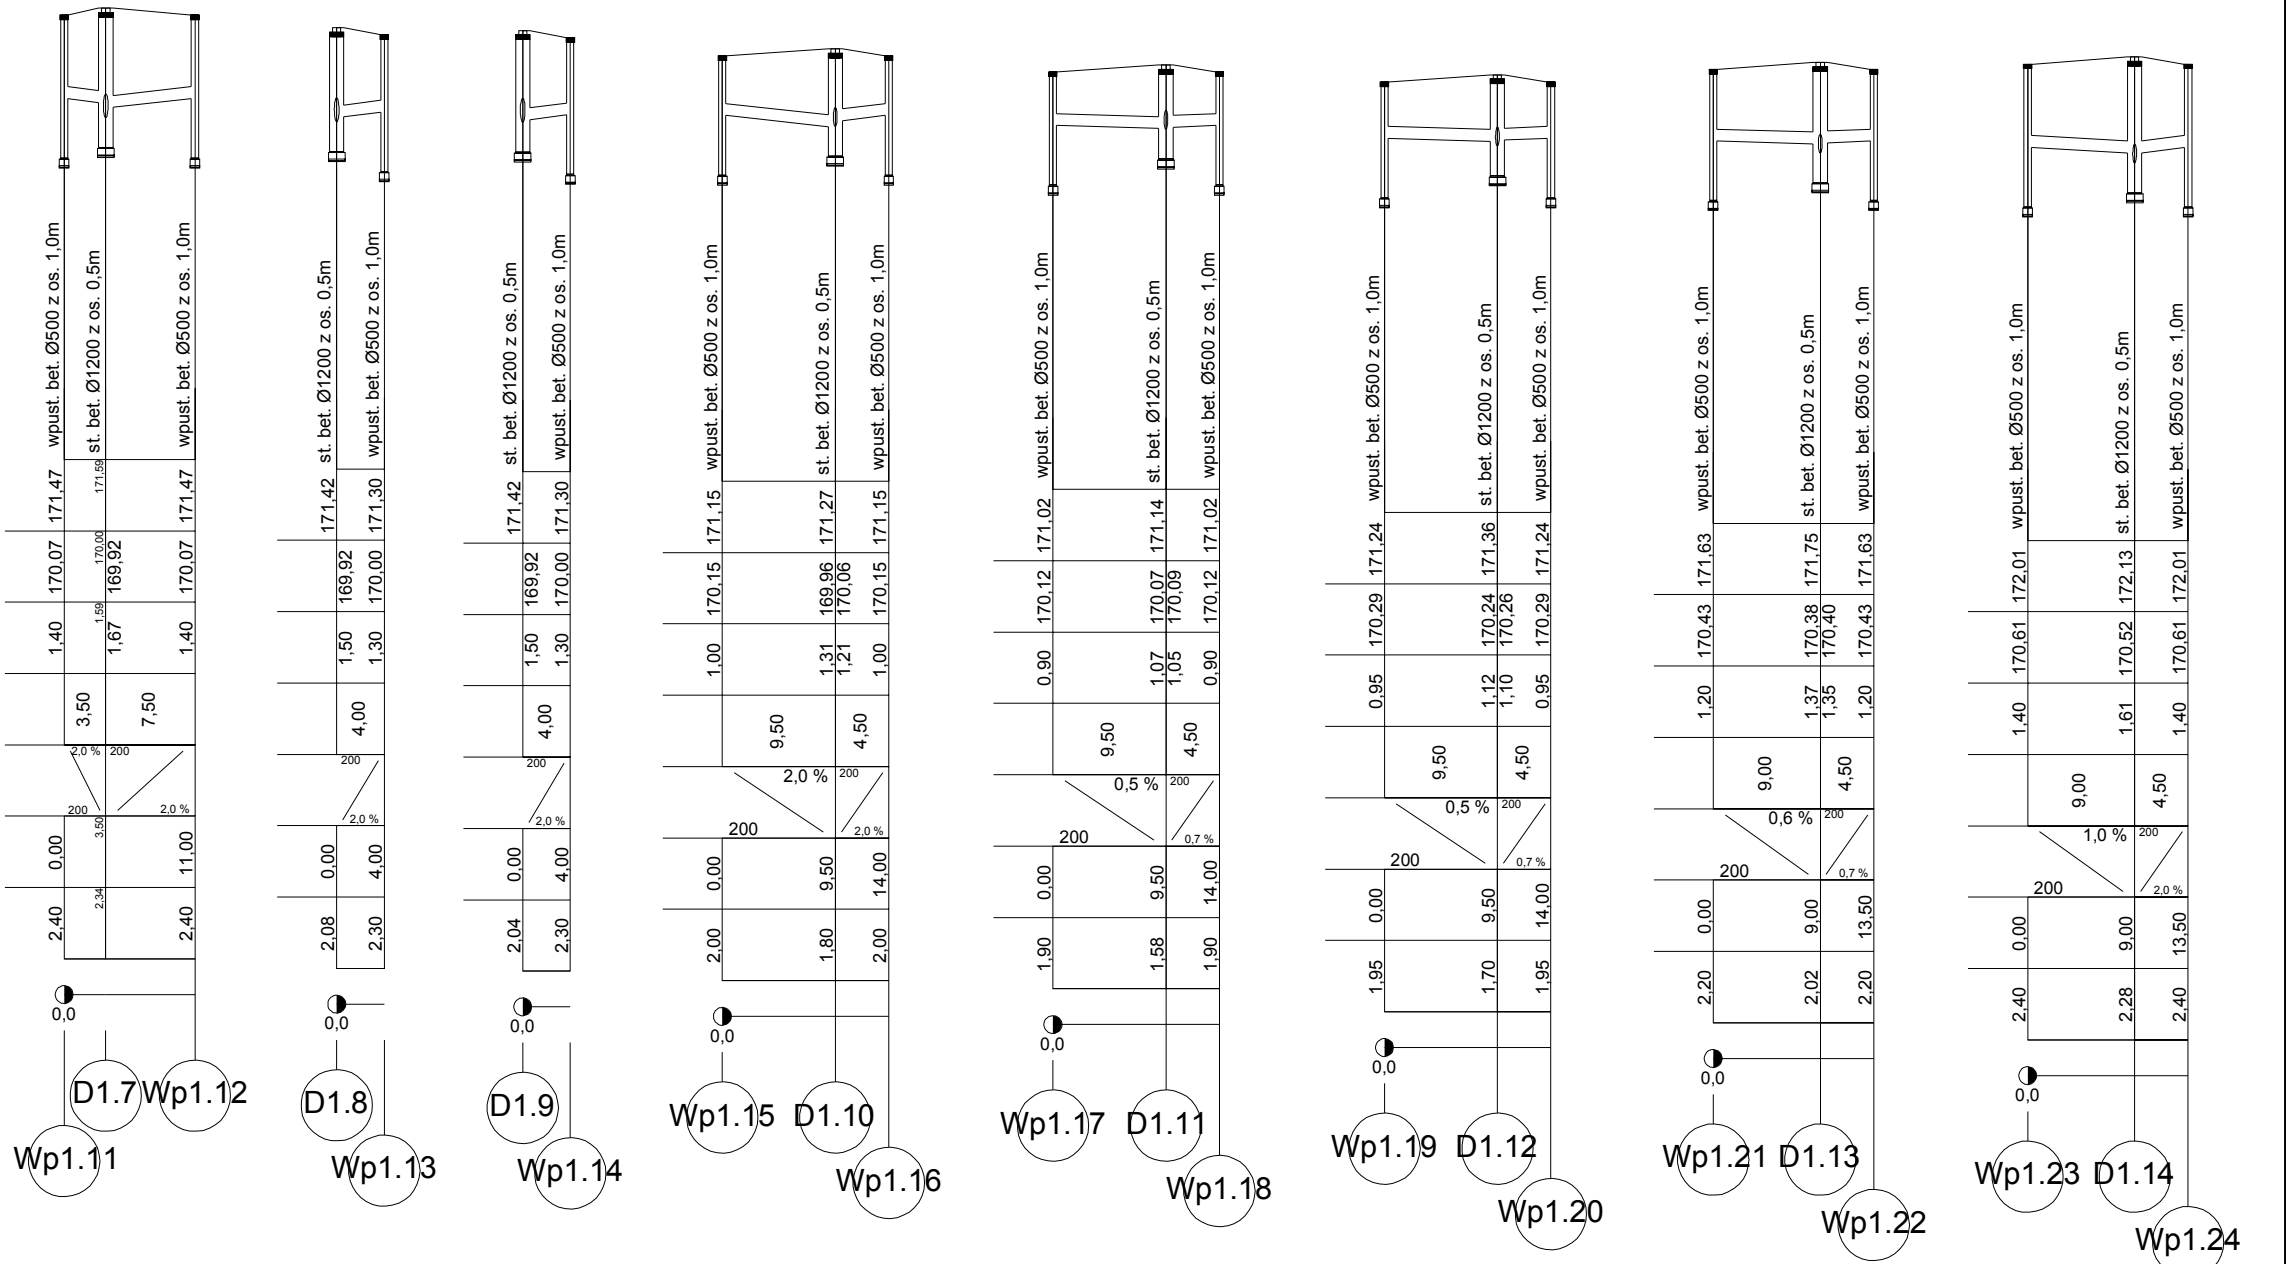
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,47
171,59
171,47
170,07
170,00
169,92
170,07
1,40
1,59
1,67
1,40
3,50
7,50
2,0 %
200
200
2,0 %
0,00
3,50
11,00
2,40
2,34
2,40
0,0
D1.7
Wp1.12
Wp1.11
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,42
171,30
169,92
170,00
1,50
1,30
4,00
200
2,0 %
0,00
4,00
2,08
2,30
0,0
D1.8
Wp1.13
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,42
171,30
169,92
170,00
1,50
1,30
4,00
200
2,0 %
0,00
4,00
2,04
2,30
0,0
D1.9
Wp1.14
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,15
171,27
171,15
170,15
169,96
170,06
170,15
1,00
1,31
1,21
1,00
9,50
4,50
2,0 %
200
200
2,0 %
0,00
9,50
14,00
2,00
1,80
2,00
0,0
Wp1.15
D1.10
Wp1.16
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,02
171,14
171,02
170,12
170,07
170,09
170,12
0,90
1,07
1,05
0,90
9,50
4,50
0,5 %
200
200
0,7 %
0,00
9,50
14,00
1,90
1,58
1,90
0,0
Wp1.17
D1.11
Wp1.18
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,24
171,36
171,24
170,29
170,24
170,26
170,29
0,95
1,12
1,10
0,95
9,50
4,50
0,5 %
200
200
0,7 %
0,00
9,50
14,00
1,95
1,70
1,95
0,0
Wp1.19
D1.12
Wp1.20
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
171,63
171,75
171,63
170,43
170,38
170,40
170,43
1,20
1,37
1,35
1,20
9,00
4,50
0,6 %
200
200
0,7 %
0,00
9,00
13,50
2,20
2,02
2,20
0,0
Wp1.21
D1.13
Wp1.22
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
st. bet. Ø1200 z os. 0,5m
wpust. bet. Ø500 z os. 1,0m
172,01
172,13
172,01
170,61
170,52
170,61
1,40
1,61
1,40
9,00
4,50
1,0 %
200
200
2,0 %
0,00
9,00
13,50
2,40
2,28
2,40
0,0
Wp1.23
D1.14
Wp1.24

Inwestor:

Gmina Nidzica
ul. Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

Jednostka projektowa:

ARKAS-PROJEKT

"ARKAS-PROJEKT"
10-460 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 75a bud. b
tel: (+089) 532 45 00 fax: (+089) 532 45 10

Numer sprawy: TI. 7012.6.2014

Nazwa dokumentacji:

Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Tytuł rysunku:

Profil kanalizacji deszczowej

Branża: SANITARNA

Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk	w specjalności sanitarnej WAM/0023/POOS/08	Podpis:
Opracował:		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski	w specjalności sanitarnej WAM/0022/POOS/08	Podpis:

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.:
176-ARKAS/OLS/2014	PW	05.2014	1:500	3.1